

ГОСТ 10877-76. Варианты защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. Срок защиты изделия – до 1 года. При вводе головки в эксплуатацию после хранения расконсервация не производится.

Головки упаковываются в тару, обеспечивающую защиту изделий при хранении и транспортировании. По согласованию с потребителем, поставка головок может осуществляться без упаковки в тару, при транспортировании их в универсальных контейнерах и кузовах автомобильного транспорта, с предохранением изделий от механических повреждений.

7. Свидетельство о приемке

Головки соединительные напорные ГМ-50А, ГМ-50П, ГМ-65А и ГМ-80А соответствуют ТУ 4854-004-94431139-2016 и признаны годными к эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом.

Дата консервации ____ . ____ . ____ г. Срок консервации – 1 год.

Представитель ОТК

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

_____ (число, месяц, год)

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие головок соединительных пожарных напорных требованиям ТУ 4854-004-94431139-2016 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня ввода головок в эксплуатацию.


9. Сведения о рекламациях.

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ГМ-50А, ГМ-50П, ГМ-65А и ГМ-80А ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ34.В.00058

(ТУ 4854-004-94431139-2016)

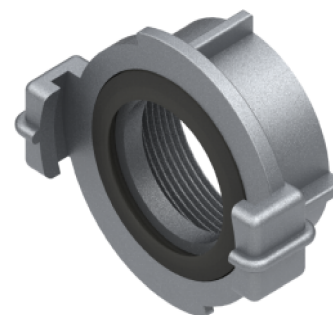

ГМ-50А



ГМ-50П



ГМ-65А



ГМ-80А

1. Назначение изделия

Соединительные головки ГМ-50А, ГМ-50П, ГМ-65А и ГМ-80А (далее головки) предназначены для быстрого, прочного и герметичного соединения пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием

Применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК) в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях, а также пожарных мотопомп и других средств противопожарной защиты.

Головки могут применяться в районах с умеренным, тропическим климатом, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение			
	ГМ-50А	ГМ-50П	ГМ-65А	ГМ-80А
1. Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см ²), не более	1,6 (16)	1,0 (10)	1,6 (16)	1,6 (16)
2. Габаритные размеры, мм, не более:				
- длина (L)	44±0,1	44±0,1	63±0,1	80±0,1
- диаметр (D)	98,0±0,1	98,0±0,1	123,0±0,1	106,0±0,1
3. Масса, кг, не более	0,2	0,14	0,27	0,3

Присоединительные размеры соответствуют ГОСТ Р 53279—2009.

Цветные металлы*, используемые в изделии, приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Марка цветного металла или сплава	Количество цветного металла или сплава в изделии, кг	Примечание
Головка ГМ-50А	АК9М2 ГОСТ 1583-93	0,2	
Головка ГМ-65А	АК9М2 ГОСТ 1583-93	0,27	
Головка ГМ-80А	АК9М2 ГОСТ 1583-93	0,3	

* В паспорт заносятся металлы, которые можно извлечь при разборке списанного изделия.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

3. Состав изделия и комплектность

В комплект поставки входит головка, паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации).

Партия головок, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом, объединенным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

4. Устройство и принцип работы

Головки ГМ-50А, ГМ-65А и ГМ-80А представляют собой отливку из алюминиевого сплава, а головка ГМ-50П — отливку из ABS-пластика (см. Рис. 1, 2, 3 и 4 соответственно).

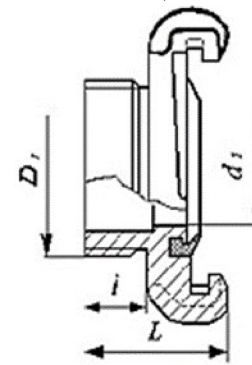


Рис. 1. Конструкция головки соединительной напорной ГМ-50А

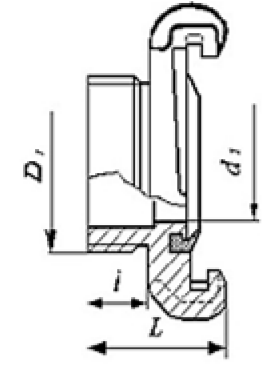


Рис. 2. Конструкция головки соединительной напорной ГМ-65А.

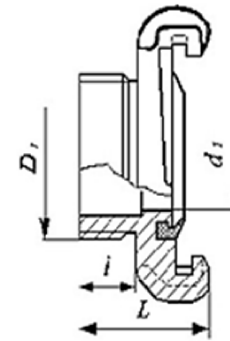


Рис. 3. Конструкция головки соединительной напорной ГМ-80А

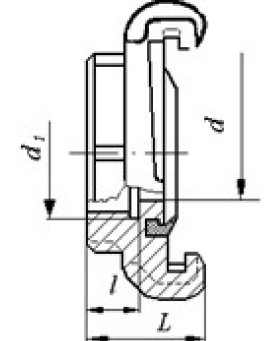


Рис. 4. Конструкция головки соединительной напорной ГМ-50П

5. Указание мер безопасности

Не допускается эксплуатация головок при рабочем давлении выше максимально указанного.

Запрещается применять головки вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия струи.

При испытаниях головок гидравлическим давлением 0,9-1,0 МПа (9-10 кгс/см²) необходимо полностью стравливать воздух из внутренней полости присоединяемого ствола до начала повышения давления.

6. Техническое обслуживание

После окончания работы промыть головку чистой водой.

Хранить на складе в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Перед кратковременным или длительным хранением головки должны подвергаться противокоррозионной защите консервационным маслом К-17